




E-08 Fournir et poser un coffret de type 25S30 (coffret d'alimentation)

PLACEMENT DU COFFRET 25S30 POUR UN CÂBLE DE RACCORDEMENT DE SECTION 4 x 95 mm² ou 4 x 150 mm²

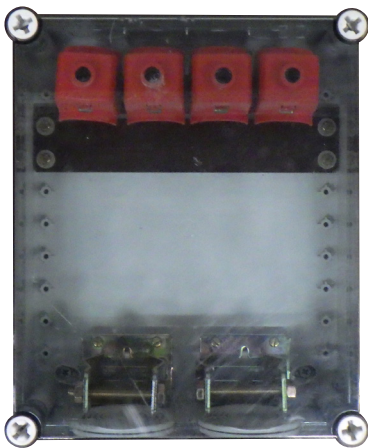

- ▶ Lorsque le raccordement nécessite un câble de type EAXVB 4G95/4G150mm², vous devez utiliser un coffret d'alimentation 25S30.

Ses dimensions sont les suivantes : 250 x 300 x 108 mm.



- ▶ Ce coffret est équipé d'un passe-câble, d'un serre-câble et d'un set de quatre bornes Al-Cu (Alu-Cuivre) reliées au bloc de raccordement.
- Le coffret doit être installé en dessous du coffret de raccordement 25S60.
- Il doit être fixé sur une surface plane et rigide.



Le coffret 25S30 peut également être utilisé pour accueillir le câble de sortie vers votre installation si celle-ci requiert un câble de plus grande section.



Le coffret 25S30 est uniquement utilisé lorsque le(s) compteur(s) se trouve(nt) en intérieur et pour un maximum de 3 compteurs. Si le(s) compteur(s) se trouve(nt) en armoire ou abri extérieur(e), il faut alors utiliser un coffret 25S60 réducteur.