




E-08 Leveren en plaatsen van een kast van het type 25S30 (voedingskast)

PLAATSING VAN EEN 25S30-KAST VOOR EEN AANSLUITINGSKABEL MET EEN DOORSNEDE VAN 4 x 95mm² of 4 x 150mm²

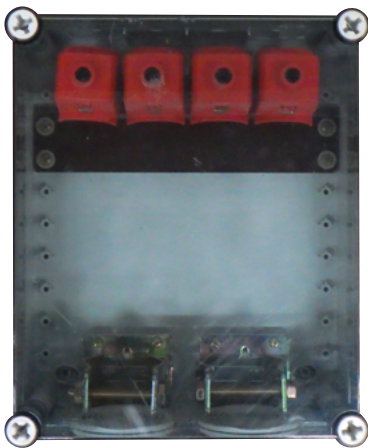

- ▶ Wanneer de aansluiting een kabel van het type EAXVB 4G95/4G150mm² vereist, dient u een 25S30-voedingskast te gebruiken.

De afmetingen ervan zijn de volgende: 250 x 300 x 108 mm.



- ▶ Deze kast is uitgerust met een kabeldoorvoer, een kabelklem en een set van vier Al-CU-klemmen (aluminium-koper) die verbonden zijn met het aansluitblok.
- De kast dient geïnstalleerd te worden onder de 25S60-aansluitkast.
- Ze dient vastgemaakt te worden op een vlak en stevig oppervlak.



De 25S30-kast mag ook gebruikt worden voor de uitvoerkabel naar uw installatie wanneer deze een kabel met een grotere doorsnede vereist.



De 25S30-kast wordt uitsluitend gebruikt wanneer de meter(s) zich binnen bevindt(en) en voor maximaal 3 meters. Indien de meter(s) zich buiten bevindt(en) in een kast of onder een afdak voor meterkasten, dan dient men een kast type 25S60 te gebruiken.