



G-04 Voorbereiding van het technisch lokaal voor 10 meters en meer



Dit document geldt voor een gebouw met ten minste 10 afzonderlijke woningen of handelszaken en waarvoor de meting van het gasverbruik via afzonderlijke meters gebeurt.

PLAATS VAN HET LOKAAL IN HET GEBOUW

De keuze van de plaats van de meters wordt door ORES in overleg met u bepaald.



Indien er méér dan 25 meter is tussen de plaats waar de leiding binnenshuis komt en de grens van uw privé-domein, dient de meter in een meterkast op de grens van uw privé-domein geplaatst te worden.


- De meters zullen bijeengebracht worden in een lokaal zo dicht mogelijk bij de weg, op de benedenverdieping of de 1ste kelderverdieping. Dit lokaal wordt door de bouwheer ter beschikking gesteld en de liggings- en detailplannen worden ter goedkeuring aan ORES voorgelegd. De plaats wordt zodanig gekozen dat de aansluiting zo kort mogelijk is.
- Het lokaal waarin de meters geplaatst worden mag geen rechtstreeks contact hebben met de liftschachten, trappenhuisen of stortkokers.
- De afmetingen van het lokaal dienen voldoende groot te zijn om er het meetgeheel in onder te brengen. De hoogte van het lokaal bevindt zich op ten minste 2,2m. Wanneer het gebruik hoofdzakelijk van professionele aard is, is er reden om voldoende plaats te voorzien om de eventuele uitbreiding van het metergeheel te voorzien.
- Het lokaal dient steeds toegankelijk te zijn voor de technici van ORES en de bewoners. De toegang gebeurt langs de buitenkant van het gebouw of langs een gemeenschappelijke ruimte. De toegangsdeur dient te openen in de richting van de uitgang en dient zonder sleutel van binnenuit geopend te kunnen worden maar dient ontoegankelijk te zijn voor alle derden, om vandalisme te voorkomen bijvoorbeeld.
- Het lokaal dat voorbehouden wordt voor gasmeters en eventueel voor watermeters dient bescherming tegen brand te bieden.
- Voor de verlichting is alleen laagspanningsmateriaal in het lokaal toegelaten. Het dient ATEX te zijn en moet een beschermingsindex van minmaal IP54 hebben. Het lokaal moet goed verlicht zijn.
- De wanden van de ruimte dienen een brandweerstand te hebben van ten minste twee uur en de toegangsdeur dient een brandweerstand van een uur te hebben. Als deze voorschriften niet kunnen worden nageleefd in bestaande gebouwen, dan kan een kast in een materiaal met een brandweerstand van een half uur worden geplaatst.
- De ruimte beschikt minstens over een hoge en permanente verluchting die niet afgesloten kan worden met een vrije doorgang van ten minste 500 cm².
- De hoge verluchting staat rechtstreeks in contact met de buitenlucht, deze bevindt zich in het hoogste deel van de ruimte. Deze kan vervangen worden door een verticaal verluchtungskanaal met dezelfde brandweerstand als de ruimte en die uitkomt boven het dak van het gebouw. Dit kanaal dient beschermd te worden tegen neerslag en penetratie van vreemde voorwerpen.

- Bij passieve gebouwen of gebouwen met lage energie dient het lokaal zich buiten het beschermde (thermisch geïsoleerde en luchtdichte) volume te bevinden.



Het gebouw dient toegankelijk te zijn voor de plaatsing van de meter en dient vervolgens gesloten te kunnen worden.

KENMERKEN VAN DE BINNENKANT VAN HET LOKAAL

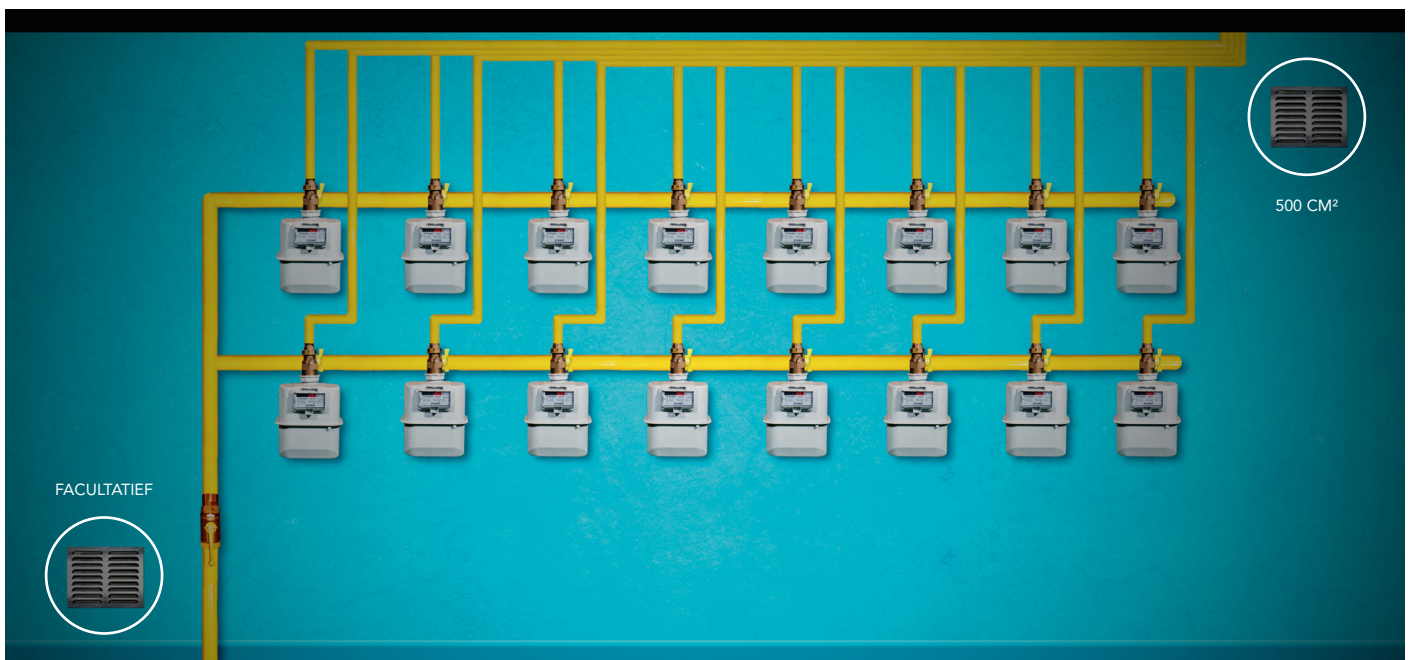

- De meters dienen beschermd te worden tegen slechte weersomstandigheden, schade en corrosie.
- Het opslaan van makkelijk ontvlambare, toxische of corrosieve producten op minder dan 2 m van de meters is verboden.
- De meters mogen niet geïnstalleerd worden in dezelfde ruimte als een cv-ketel, vermogenstransformator, compressor, koelkast, diepvriezer, enz.
- Een ruimte van ten minste 70 cm dient vrijgehouden te worden voor de meters om er de toegang toe te garanderen. Geen enkel voorwerp mag deze toegang hinderen.
- Voor de verankering van de meters is een muur met een minimale dikte van 12 cm vereist.
- De markering ter plaatse van elk appartement of handelszaak dient op een eenduidige manier uitgevoerd te worden tussen de verschillende energieën.



Het vestigingsbord van de meters van het metergeheel wordt bepaald door ORES in overeenstemming met de bouwheer. Tijdens het vervolg van het ganse aansluitproces wordt de bouwheer gevraagd de vastgelegde tabel nauwgezet na te leven.

UW BINNENINSTALLATIE

Voor gasmeters van het type G4 en G6 (meters met een maximumdebiet van respectievelijk 6 of 10 m³/u) dient de installatie te eindigen op een stalen gaskoppelstuk met buitendraad 1".

Voor de andere metertypes zal het uiteinde van de installatie in overleg met ORES worden bepaald bij de analyse van de aanvraag.

In beide gevallen moet de installatie op maximaal 1 m van de gasmeter eindigen.

De binneninstallatie moet beantwoorden aan de geldende normen en door een Erkend Organisme zijn goedgekeurd.

TUSSENKOMST VAN ORES

ORES installeert de meter en de aansluitingsleiding. Onze technici voeren de aansluiting van de gasmeter aan de binneninstallatie uit indien de voorwaarden van de bovenstaande alinea, "UW BINNENINSTALLATIE", zijn nageleefd.

De verantwoordelijkheid van ORES eindigt aan de uitgang van de meter.



Het is een goed idee om uw binneninstallatie af te werken en te laten keuren vóór de dag waarop de meter wordt geïnstalleerd. De meter kan dan op de dag van installatie ervan in gebruik worden genomen. Hiervoor dient u een leveringscontract te hebben afgesloten bij een leverancier naar keuze. U dient ook het gelijkvormigheidsattest van uw binneninstallatie te tonen, dat u van een erkende controle-instantie hebt ontvangen. Als uw installatie op de dag van de werken niet klaar is, dient u achteraf opnieuw contact op te nemen met uw klantenadviseur.



Indien op de dag van de afspraak deze voorbereidende werken niet zijn uitgevoerd of indien u dan afwezig bent, dan bent u de gemaakte verplaatsingskosten verschuldigd en bent u verantwoordelijk voor de nieuwe uitvoeringstermijn die door het uitstel van de afspraak ontstaat.

In geval van twijfel of tegenstrijdigheid in de bewoordingen, hebben de technische voorschriften omschreven in de pdf-documenten altijd voorrang op de commentaren of vermeldingen in de video's die tot uw beschikking worden gesteld.