




G-09 Voorbereiden van het specifieke meterlokaal



Dit document geldt voor een gebouw met ten minste 10 afzonderlijke woningen of handelszaken en waarvoor de meting van het gasverbruik via afzonderlijke meters gebeurt. Er kunnen niet meer meters dan woningen/handelszaken zijn.

DE KEUZE VAN DE PLAATS


De keuze van de plaats van de meters wordt door ORES in overleg met u bepaald.

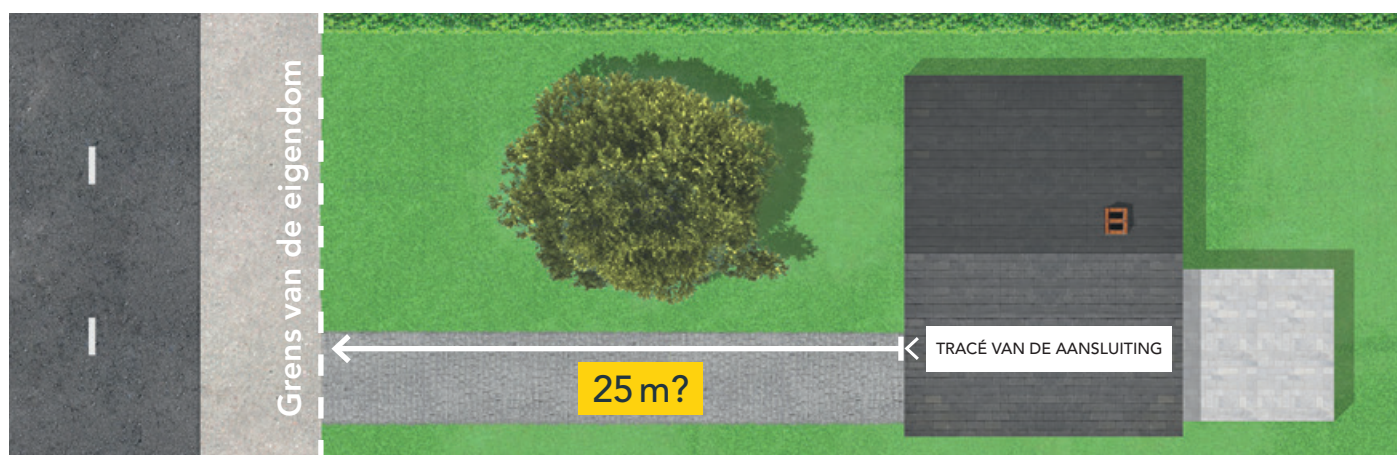

Indien er méér dan 25 meter is tussen de plaats waar de leiding binnenshuis komt en de grens van uw privé-domein, dient de meter in een meterkast op de grens van uw privé-domein geplaatst te worden.


- De meters zullen bijeengebracht worden in een lokaal zo dicht mogelijk bij de weg, op de benedenverdieping of de 1ste kelderverdieping. Dit lokaal wordt door de bouwheer ter beschikking gesteld en de liggings- en detailplannen worden ter goedkeuring aan ORES voorgelegd. De plaats wordt zodanig gekozen dat de aansluiting zo kort mogelijk is;
- Het lokaal waarin de meters geplaatst worden mag geen rechtstreeks contact hebben met de liftschachten, trappenhuisen of storkokers;
- Het lokaal dient goed verlicht te zijn;
- De afmetingen van het lokaal dienen voldoende groot te zijn om er het meetgeheel in onder te brengen. De hoogte van het lokaal bevindt zich op ten minste 2,2m. Wanneer het gebruik hoofdzakelijk van professionele aard is, is er reden om voldoende plaats te voorzien om de eventuele uitbreiding van het metergeheel te voorzien;
- Het lokaal dient steeds toegankelijk te zijn voor de technici van ORES en de bewoners. De toegang gebeurt langs de buitenkant van het gebouw of langs een gemeenschappelijke ruimte. De toegangsdeur dient te openen in de richting van de uitgang en dient zonder sleutel van binnenuit geopend te kunnen worden maar dient ontoegankelijk te zijn voor alle derden, om vandalisme te voorkomen bijvoorbeeld;
- Het lokaal dat voorbehouden wordt voor gasmeters en eventueel voor watermeters dient bescherming tegen brand te bieden;
- Het elektrisch materiaal dat zich in hetzelfde lokaal dan de gasmeters bevindt dient een beveiligingsindex van ten minste IP54 te hebben;
- De wanden van de ruimte dienen een brandweerstand te hebben van ten minste twee uur en de toegangsdeur dient een brandweerstand van een uur te hebben;
- In de bestaande gebouwen kan, wanneer deze voorschriften niet uitgevoerd kunnen worden, een kast voorzien worden in een materiaal met een brandwerendheid van een half uur;
- De ruimte beschikt over hoge en lage permanente verluchtingen die niet afgesloten kunnen worden met een vrije doorgang van ten minste 150cm² voor elk van de beide verluchtingen;

- De hoge verluchting staat rechtstreeks in contact met de buitenlucht, deze bevindt zich in het hoogste deel van de ruimte. Deze kan vervangen worden door een verticaal verluchtungskanaal met dezelfde brandweerstand als de ruimte en die uitkomt boven het dak van het gebouw. Dit kanaal dient beschermd te worden tegen neerslag en penetratie van vreemde voorwerpen;
- De lage verluchting staat rechtstreeks in contact met de buitenlucht. De bovenste rand dient zich op meer dan 1 m boven de grond te bevinden.
- Bij passieve gebouwen of gebouwen met lage energie dient het lokaal zich buiten het beschermde (thermisch geïsoleerd en luchtdicht) volume te bevinden.

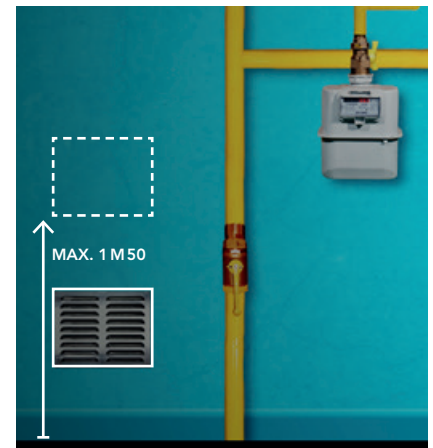

Het gebouw dient toegankelijk te zijn voor de plaatsing van de meter en dient vervolgens gesloten te kunnen worden.

DE METERS

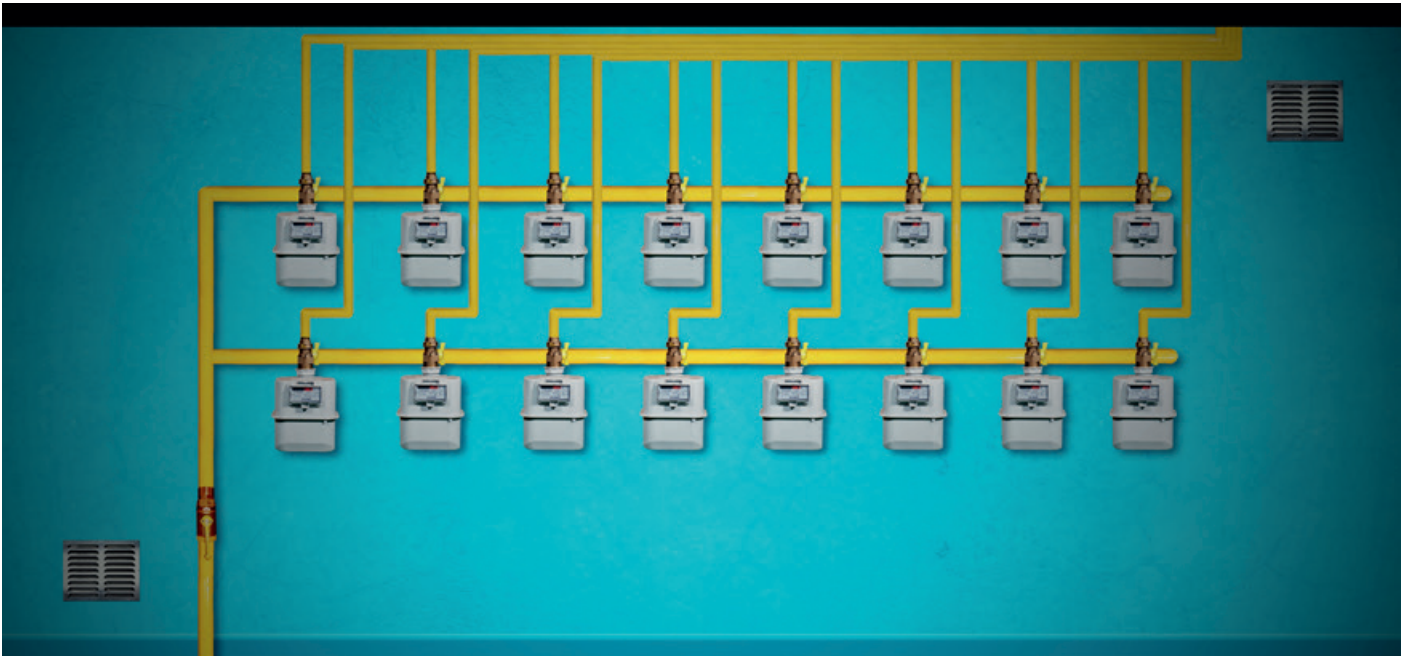

- De meters dienen beschermd te worden tegen slechte weersomstandigheden, schade en corrosie;
- De meters bevinden zich boven eventuele waterleidingen, waterinstallaties en watermeters;
- Het bewaren van ontvlambare of corrosieve producten op minder dan 2 m van de meters is verboden;
- De meters mogen niet geïnstalleerd worden in een ruimte waar zich een vermogenstransformator, koelkast, compressor, diepvriezer... bevindt;
- Een ruimte van ten minste 70 cm dient vrijgehouden te worden voor de meters om er de toegang toe te garanderen. Geen enkel voorwerp mag deze toegang hinderen;
- De meters mogen zich niet in hetzelfde lokaal als de verwarmingsketel bevinden;
- De meters dienen op een minimale afstand van 1,5 m buiten de stralingszone van elk warmteproducerend toestel te bevinden. Indien deze afstand niet nageleefd kan worden, is er reden om een beschermingswand te plaatsen;
- De verankering van de meters vereist een muur met een minimale dikte van 12 cm.
- De markering ter plaatse van elk appartement of handelszaak dient op een eenduidige manier uitgevoerd te worden tussen de verschillende energieën.



Het vestigingsbord van de meters van het metergeheel wordt bepaald door ORES in overeenstemming met de bouwheer. Tijdens het vervolg van het ganse aansluitproces wordt de bouwheer gevraagd de vastgelegde tabel nauwgezet na te leven.